



別表 2


政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱いについて

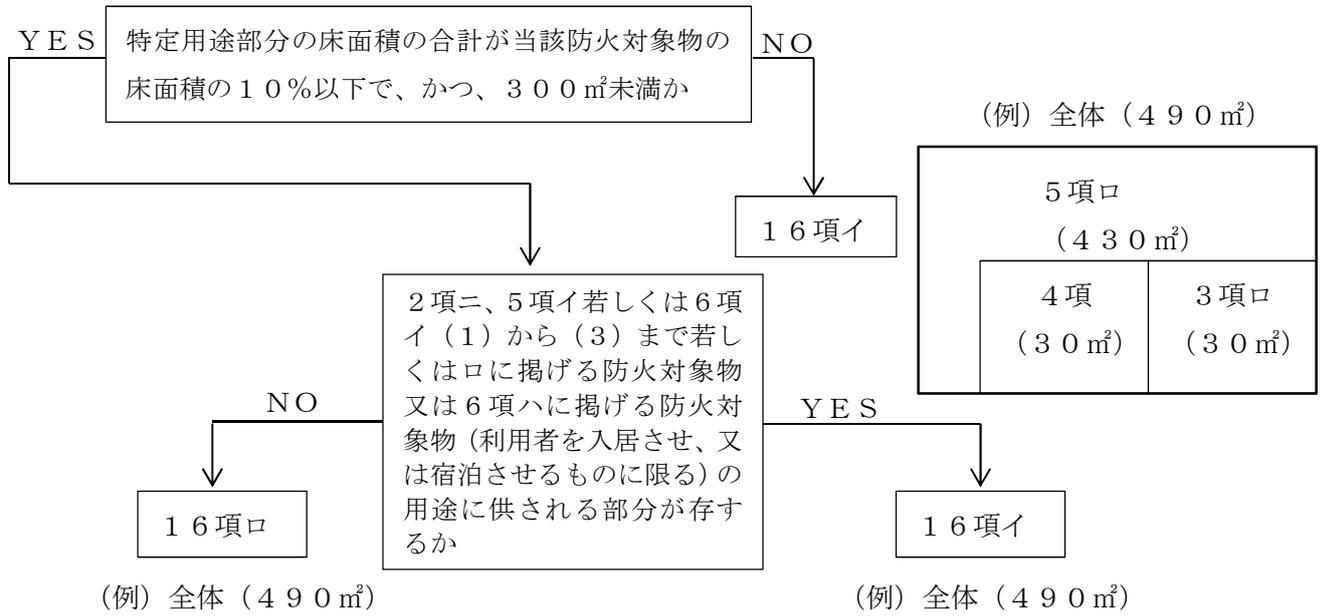

※主たる用途(5項口)が90%以上ないが、特定用途部分の床面積が10%以下、かつ、300㎡未満となることから、非特定用途(5項口及び15項)の大きな方に従属し、16項ロとなる。

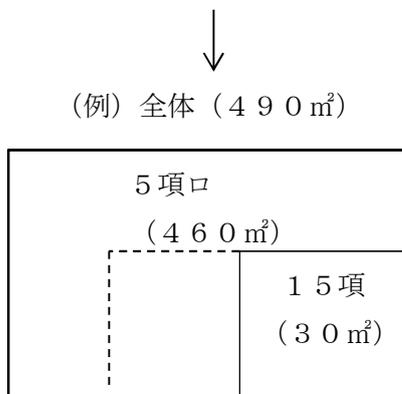

※特定用途部分の床面積の合計は10%以下、かつ、300㎡未満であるが、2項ニ、5項イ若しくは6項イ(1)から(3)まで若しくは口に掲げる防火対象物又は6項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)の部分のみならず従属の規定から除外されるため、4項部分のみ、みなし従属の規定が適用となる。

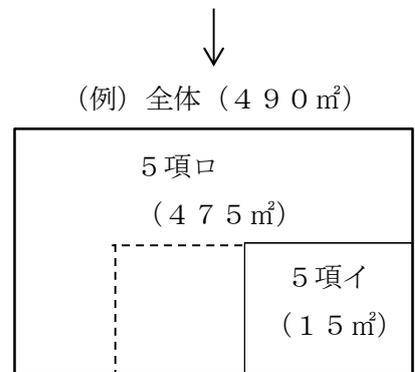

(小規模特定用途複合防火対象物)